


AMBIENTES	NÍVEL DE RISCO	SITUAÇÃO A CONTROLAR	TEMPERATURA (°C)	UMIDADE RELATIVA (%)	VAZÃO MIN. DE AR EXTERIOR (m³/h)/m²	VAZÃO MIN. DE AR TOTAL (m³/h)/m²	NÍVEL DE PRESSÃO	FILTRAGEM MINIMA DE INSULAM.	NÍVEL DE RUÍDO dB(A)
ATENDIMENTO AMBULATORIAL									45
ENFERMAGEM									
SALA DE INALÇÃO	2	AgB, AgO	21-24 (op)	-		18		G4	
ATENDIMENTO IMEDIATO									45
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS									
SALA DE EMERGÊNCIA (POLTRAUMATISMO, PARADA CARDÍACA)	2	AgB	21-24	40-60	6	18		G4	
SALA DE ISOLAMENTO *4 *5 *10	2	AgB	21-24 (op)	-		18		G4	

DETALHE DO PAINEL DE CABECEIRA "TIPO1"












VISTA FRONTAL
Escala 1/25

Escudo 1/25

FRONTAL OBS.: Os Painéis de Cabeceira estão locados conforme o eixo dos leitos PLANTA BAIXA

* OBS.: ALTURA DO PISO ATÉ O EIXO DA RÉGUA = 1,50m


LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | ÁREA NÃO SUJEITA A ANÁLISE |
|  | PISO VINÍLICO EM MANTA |
|  | PISO PORCELANATO |
|  | PARADE EM ALVENARIA OU DE GESSO ACARTONADO
C/ PINTURA ACRILICA LAVÁVEL |
|  | PARADE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO
C/ PINTURA ACRILICA LAVÁVEL E
REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO NOS BOXES |
|  | FORRO DE GESSO C/ PINTURA ACRILICA LAVÁVEL |
|  | CONTROLE DE ACESSO |
| HF | ÁGUA FRIA |
| HQ | ÁGUA QUENTE |
| AC | AR CONDICIONADO |
| FN | ÓXIDO NITROSO |
| FO | OXIGÊNIO |
| FVC | VÁCUO CLÍNICO |
| FAM | AR COMPRIMIDO MEDICINAL |
| EE | ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA |
| ED | ELÉTRICA DIFERENCIADA |
|  | PAINEL AÉREO CHAMADA ENFERMAGEM/C.E.
(CENTRAL DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM) |
|  | EXAUSTOR |

OBS.: Todo projeto obedece aos revestimentos exigidos pelas legislações pertinentes para este tipo de EAS.

OBS.: Todas as torneiras serão de fechamento automático dispensando o uso das mãos para o seu fechamento.

OBS.: Todas as janelas serão lacradas.

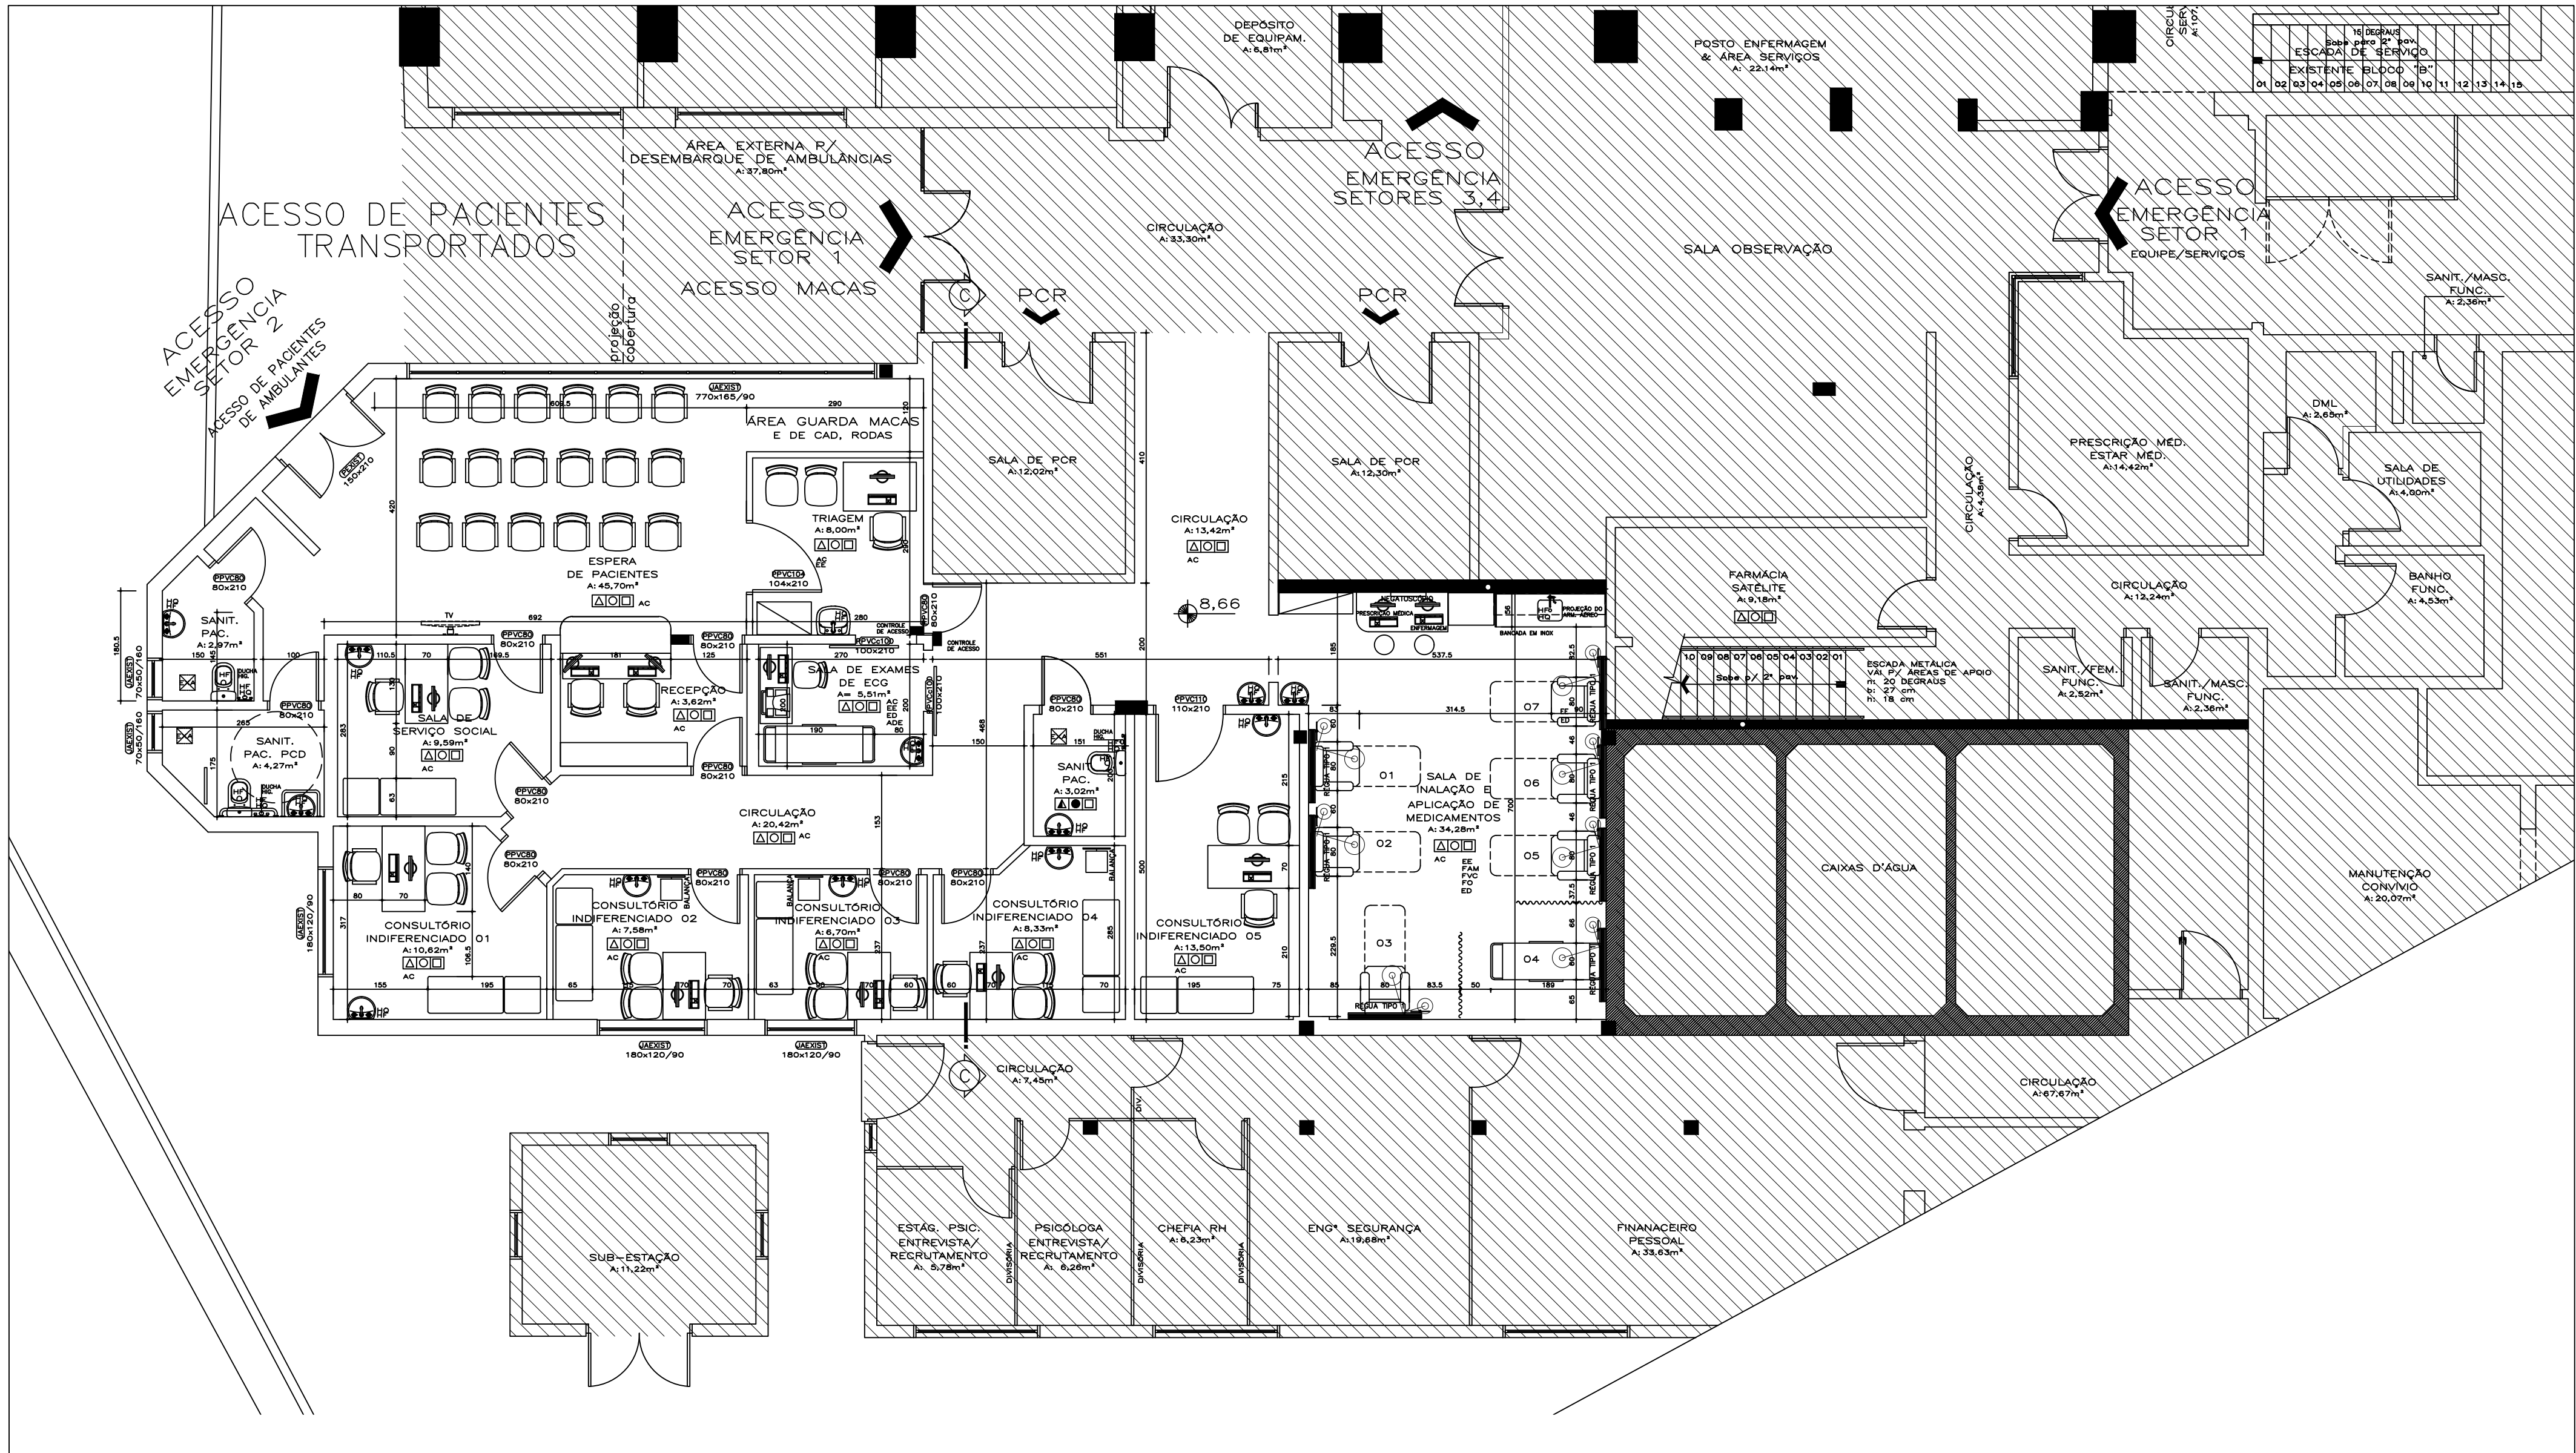

PLANTA BAIXA LAYOUT
ESCALA 1/75

03				
02				
01	ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO CEF	CARINE		21.10.21
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV.	DATA

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Obra: EMERGÊNCIA
Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto: PROJETO EXECUTIVO

Responsável:

Projeto: Arq. Lúcia Doris Lisboa – CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franzoi – CAU A77385-9

Conteúdo: PLANTA BAIXA LAYOUT
EMERGÊNCIA – SETOR 2

Arq. Lúcia Doris Anicet Lisboa
Arq. Camilo Lisboa Franzoi

 **Lucía Lisboa**
Arquitetura Médico-Hospitalar

Rua Barão do Gravatá, 244 s.510 - Menino Deus - 90050-330 - P. Alegre - RS
Fones: (0xx51) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitetura@lisboaarquitetura.com.br

04
REV01

Arquivo: